

3방 제어밸브 (스테인레스 밸브)

DITO



VFDS 31...

VFDS 31...Series는 플랜지(Flange) 접속형 스테인레스 3방 제어밸브로서DYA-S(N)... Series와 조합하여 냉난방, 환기, 공조설비의 제어 또는 혼합 차단밸브용으로 사용한다.

적 용

- 산소 흡수 화합물 및 부동액(최대 50%)이 함유된 물
- 최대 6bar abs./최대 180℃의 포화 증기, 초고온 증기
- 최대 180℃의 Hot Oil, 해수, 식품 LINE, 청정 스팀 외

기술 사양

허용 압력	MAX. 20 Kgf/cm ²
동작 압력	-25℃ ~ 180℃에서 DIN4747 / DIN3158
접속 규격	JIS 10 Kgf/cm ² OR JIS 20Kgf/cm ² RF Flange
밸브 흐름 특성	Equal percentage or Linear
누수율	≤0.01% of Kvs value Class IV(ANSI B 16.104)
스트로크	20mm ~ 40mm

Close-Off 압력

Model	DN mm	유량계수		Stroke mm	Sv	ΔPmax(Kgf/cm ²) DYA... Series		
		Kvs	Cv			S(N)20	S(N)35	S(N)55
VFDS 31.15	15	4	4.7	20	50	3	3	-
VFDS 31.20	20	5	5.8	20	50	3	3	-
VFDS 31.25	25	10	11.7	20	50	3	3	-
VFDS 31.32	32	16	18.7	20	50	2	3	-
VFDS 31.40	40	25	29	20	50	2	3	-
VFDS 31.50	50	31	36	20	50	2	3	-
VFDS 31.65	65	49	57	40	50	1	2	-
VFDS 31.80	80	78	91	40	50	-	2	-
VFDS 31.100	100	124	144.5	40	50	-	-	3
VFDS 31.125	125	200	223	40	50	-	-	2
VFDS 31.150	150	300	350	40	50	-	-	2

Sv Rangeability (VDI 2173)

ΔPmax 밸브 양단의 최대 허용차압


⚠ 스팀 LINE인 경우 ΔPmax의 Close-off은 0.35Kgf/cm² - 2Kgf/cm²입니다.

⚠ 스트로크 20mm 밸브와 DYA-S(N)35, 55를 조합할 경우 주문사양


재 질

No.	Part	Materials
1	Valve Body	SUS304
2	Cover	SUS304
3	Seat	SUS304
4	Disk	SUS304, SCS13
5	Sealing Gland	SUS304,PTEF,VITON O-ring
6	Stem	SUS304, SUS316

*재질 변경시 당사에 문의하여 주시기 바랍니다

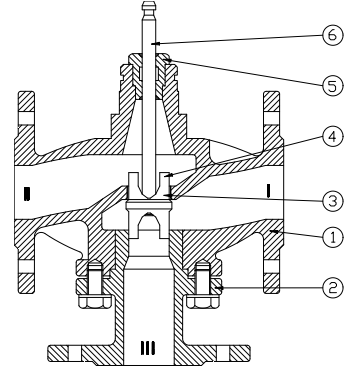


기계적 디자인

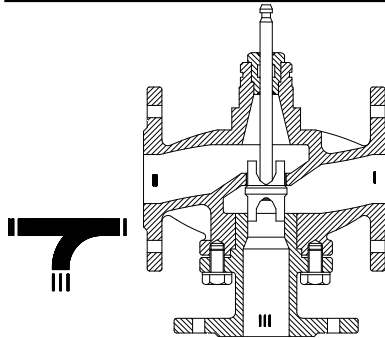


- Valve body의 재질은 스테인레스이며, 사용 압력이 20Kgf/cm²로 견고하고 원활한 유체 흐름을 위하여 내부 유로가 유선형으로 디자인 되어있다.
- 디스크는 밸브 스템과 직접 연결되어 있다.

PLUG

- 플러그의 재질은 스테인리스이다.
- 플러그 디자인 특성은 등, 비율(Equal Percentage) 곡선이다.

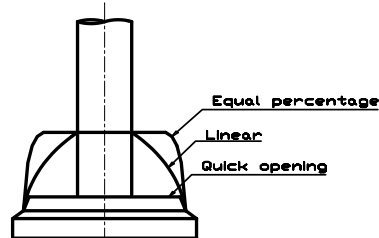


VFDS31.15 - VFDS21.25

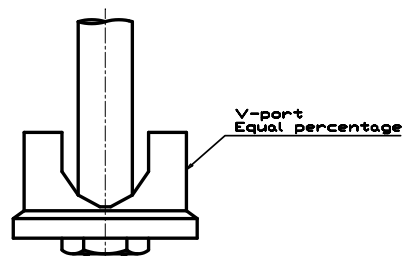

VFDS31.32 - VFDS31.150


밸브의 선정

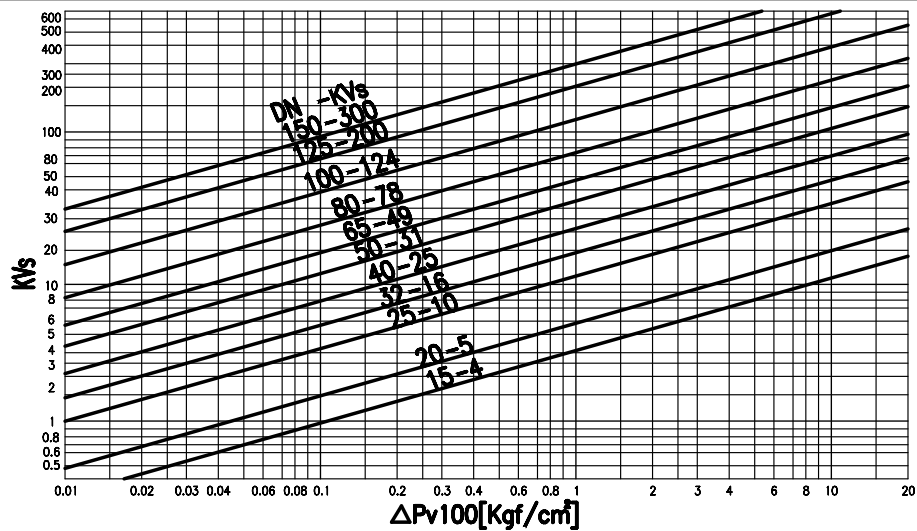

Kvs 유량 (m³/h)

ΔPv100 밸브가 100%열렸을 때의 밸브 전후단의 차압 (Kgf/cm²)

밸브의 흐름 특성

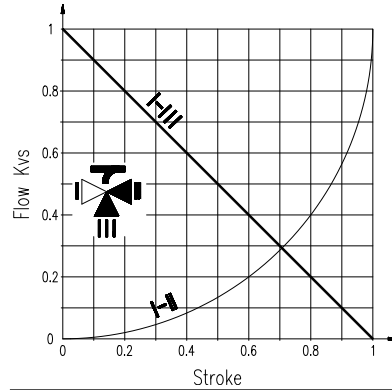

· 밸브 흐름 특성


직선 포트 Equal percentage

바이 패스 Linear


· 유량조절비 (Rangeability) - 50 : 1

설치 지침


- 난방 및 스팀(Steam)과 같은 경우 밸브는 온도가 낮은 환수 쪽에 설치하는 것이 좋다. 이는 실링그랜드의 제품주기를 연장시킨다.
- 항상 스트레이너를 사용할 것을 권하며, 밸브의 인입부에 설치한다.
- 설치시 유체흐름 방향과 밸브 몸체에 표시된 방향을 (→방향) 일치시킨다.



<허용>

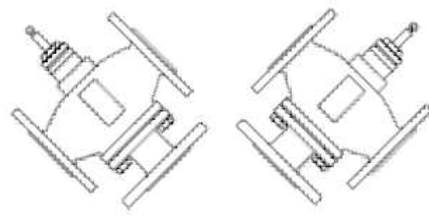

<최저 조건시 허용>



<불가>



혼합(Mixing) 밸브로서 사용하는 경우

분배형(Diverting) 밸브로서 사용하는 경우

II와 III에서 I로

I에서 II와 III으로

검수 지침

밸브의 검수(시운전)는 조작기가 올바르게 조립된 상태에서 실시한다.

스핀들이 올라갈 때 직선 포트(Through-port) Close, 바이 패스(Bypass) Open

스핀들이 내려갈 때 직선 포트(Through-port) Open, 바이 패스(Bypass) Close


유지 보수

밸브의 교체시

- 펌프를 정지시키고 조작기의 동작 전원을 차단하며, 밸브 양단의 수동 밸브를 닫아 배관압력을 최소화 시키고 배관의 온도를 낮춘다.
- 조작기의 전기적 결선을 제거한 후, 조작기를 분리한다.
- 밸브를 교체한 후 역순으로 조작기를 설치, 결선하고 밸브의 동작을 점검한다.

실링 그랜드 누수시

- 밸브의 스템에서 누수시 Packing을 조금씩 조여 누수를 방지할 수 있다.
- 밸브의 Packing Box가 손상되었을 경우, 밸브 몸체의 탈착 없이 실링 그랜드만을 교체가 가능하다.
- 실링 그랜드 내부에서 스템이 손상된 경우는 스템&디스크 유니트 전체를 교체하여야 한다.




기본 타입

· -25 ~ 180℃까지의 유체 (냉수, 냉각수, 고/저온의 온수, 증기 및 소금물)에 사용 가능한 실링 그랜드(VITON O-ring)

· VFDS 31.15 - VFDS 31.50 : 스템직경 10mm

· VFDS 31.65 - VFDS 31.150 : 스템직경 14mm

외형 치수
(mm)

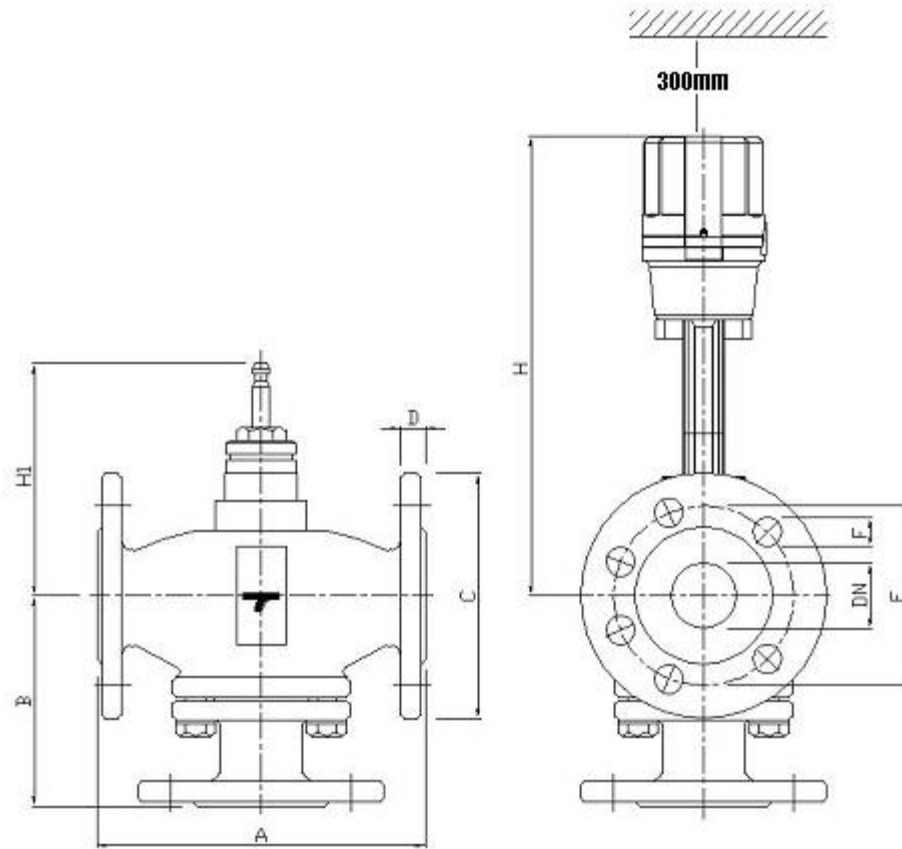

Model	DN	A	C	D	E	F	B	H1	H	Weight (Kg)
VFDS 31.20	20	150	100	18	75	15-4	118	132	344	8.5
VFDS 31.25	25	160	125	18	90	19-4	118	132	344	10.5
VFDS 31.32	32	200	135	20	100	19-4	140	125	337	12
VFDS 31.40	40	200	140	20	105	19-4	140	125	337	12
VFDS 31.50	50	230	155	20	120	19-4 19-8	155	164	376	23
VFDS 31.65	65	290	175	22	140	19-4 19-8	180	212	464	34
VFDS 31.80	80	310	200	24	160	19-8 23-8	200	224	476	40
VFDS31.100	100	350	225	26	185	19-8 23-8	225	244	496	54
VFDS31.125	125	400	270	26	225	23-8 25-8	255	261	513	78
VFDS31.150	150	480	305	28	260	23-8 25-12	290	284	566	114